


新北市農會報價須知

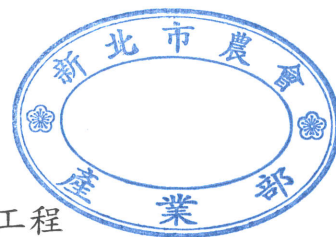

壹、招標名稱：本會板橋大樓頂樓冷卻水塔管路鏽蝕更新工程

貳、工程內容：需求規格及數量如下：

項次	項 目	數量	單位	單價	本項總價	備註
1	8" 齒輪式蝶閥(鑄鐵)	4	只			
2	8" 單球防震軟管	1	只			
3	8" 金屬防震軟管(白鐵)	2	只			馬達入水端(整組白鐵)
4	8" 10K 法蘭(白鐵)	4	片			
5	8" 10K 法蘭	4	片			
6	8" 10K 盲法蘭(白鐵)	2	片			
7	8" 三通(白鐵)	2	只			
8	8" 彎頭	1	只			
9	8" 不鏽鋼管	2	支			
10	3/4"*5" 螺絲螺母(白鐵)	60	組			5 * 12 組
11	3/4"*3" 螺絲螺母(白鐵)	120	組			10 * 12 組
12	8"*6" 三通(白鐵)	2	只			8" * 6"三通 6"端裁切連接 6"45°彎
13	6" 45°彎(白鐵)	2	只			
14	6" 把手式蝶閥(鑄鐵)	2	只			
15	6" 10K 法蘭(白鐵)	4	片			



16	3/4"*4-1/2" 螺絲螺母(白鐵)	16	組			
17	6" 不鏽鋼管	1	支			
18	6"*5" 大小頭	1	只			
19	5" 彎頭	2	只			
20	5" 鍍鋅鋼管	1	支			
21	四方支撐架(白鐵)	4	組			Y 型過濾器右移
22	1 1/2" 不鏽鋼管	2	支			補給水管路
23	1" 不鏽鋼管	2	支			補給水管路
24	1" 凡而(銅)	4	只			補給水管路
25	水塔放水、補水及測試	1	式			
26	五金另料	1	式			不鏽鋼材質
27	管路除鏽、上紅丹及面漆	1	式			
28	配管、燒焊工資	1	式			
29	廢棄物清運	1	式			

參、規格說明及注意事項：

一、齒輪式蝶閥、把手式蝶閥、凡而須為富山或東光品牌；單球防震軟管、金屬防震軟管須為商佑或乙萱品牌。

二、

(一) 1" 不鏽鋼管、1 1/2" 不鏽鋼管、8" 不鏽鋼管、6" 不鏽鋼管、5" 鍍鋅鋼管等管材須為高興昌或美亞品牌，厚度 3.5mm。

(二) 報價單上管材數量為預估數，廠商實際備料必須足夠完成各項工序。

三、其他另件為不鏽鋼材質。

四、保固期限：出回水管路2年。

五、廠商配合大樓機電人員現場勘查後提出報價單。

肆、報價廠商資格：


1. 檢具票據交換機構截止投標日前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明。
2. 最近一期營業稅納稅證明。

伍、各廠商依本案所提供之空白報價單提送報價(含稅)

陸、決標方式：報價最低者，優先辦理議價。

柒、履約期限：110年12月20日前(工期7日，其中2日需為假日施工)




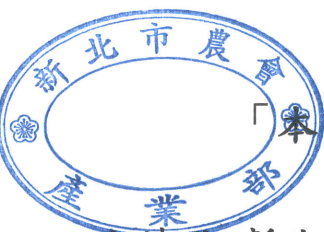

「**水**會板橋大樓頂樓冷卻水塔管路鏽蝕更新工程」報價單

工程地點:新北市板橋區縣民大道1段291號 報價日期:110 年 月 日

項次	項 目	數量	單位	單價	本項總價	備註
1	8" 齒輪式蝶閥(鑄鐵)	4	只			
2	8" 單球防震軟管	1	只			
3	8" 金屬防震軟管(白鐵)	2	只			馬達入水端(整組白鐵)
4	8" 10K 法蘭(白鐵)	4	片			
5	8" 10K 法蘭	4	片			
6	8" 10K 盲法蘭(白鐵)	2	片			
7	8" 三通(白鐵)	2	只			
8	8" 彎頭	1	只			
9	8" 不鏽鋼管	2	支			
10	3/4"*5" 螺絲螺母(白鐵)	60	組			5*12組
11	3/4"*3" 螺絲螺母(白鐵)	120	組			10*12組
12	8"*6" 三通(白鐵)	2	只			8" * 6"三通 6"端裁切連接6"45°彎
13	6" 45°彎(白鐵)	2	只			
14	6" 把手式蝶閥(鑄鐵)	2	只			
15	6" 10K 法蘭(白鐵)	4	片			
16	3/4"*4-1/2" 螺絲螺母(白鐵)	16	組			
17	6" 不鏽鋼管	1	支			



18	6"*5"大小頭	1	只			
19	5"彎頭	2	只			
20	5"鍍鋅鋼管	1	支			
21	四方支撐架(白鐵)	4	組			Y型過濾器右移
22	1 1/2"不鏽鋼管	2	支			補給水管路
23	1"不鏽鋼管	2	支			補給水管路
24	1"凡而(銅)	4	只			補給水管路
25	水塔放水、補水及測試	1	式			
26	五金另料	1	式			不鏽鋼材質
27	管路除鏽、上紅丹及面漆	1	式			
28	配管、燒焊工資	1	式			
29	廢棄物清運	1	式			
合 計 (新台幣) :						
營業稅 (新台幣) :						
總 計 (新台幣) :						

規格說明及注意事項：

一、齒輪式蝶閥、把手式蝶閥、凡而須為富山或東光品牌；單球防震軟管、金屬防震軟管須為商佑或乙萱品牌。二、(一) 1"不鏽鋼管、1 1/2"不鏽鋼管、8"不鏽鋼管、6"不鏽鋼管、5"鍍鋅鋼管等管材須為高興昌或美亞品牌，厚度3.5mm。(二) 報價單上管材數量為預估數，廠商實際備料必須足夠完成各項工序。三、其他另件為不鏽鋼材質。四、保固期限：出回水管路2年。五、廠商配合大樓機電人員現場勘查後提出報價單。

投標廠商請蓋統一發票專用章：



投標封套

標案名稱：本會板橋大樓頂樓冷卻水塔管路鏽蝕更新工程

截止投標時間：110年11月15日17時前

編	號
---	---

(上欄編號由招標機關填寫)

220

新北市板橋區縣民大道一段291號(產業部)收

- 一、應確實填寫下列相關資料。
- 二、本標封應予密封後並加蓋騎縫章。
- 三、本標封應於截止投標(收件)期限前寄達，如逾時寄達，則視為無效標。

廠商名稱：

負責人：

統一編號：

地址：

電話：

